

















LEGENDA:

	Nová stoka
	Nový výtlačný řad
	Nová gravitační kanalizační přípojka
	Nová tlaková kanalizační přípojka
	Přeložka plynovodu
	Přeložka vodovodu
	Obnova vodovodu
	Nová přípojka NN
	Výtlačný řad - Kanalizace JIH

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	Stávající vodovod
	Stávající el. kabel veřejného osvětlení
	Stávající kanalizace dešťová
	Plynovodní potrubí
	NN nadzemní vedení
	NN podzemní vedení
	VN nadzemní vedení
	CETIN - nadzemní vedení
	CETIN - podzemní vedení

 Záplovová čára Q5
 Záplovová čára Q20
 Záplovová čára Q100



 HRANICE INVESTORA DLE GP

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KT DN 150 systém F 3,8 m


 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - soukromá část PVC SN 4 DN 150

KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE DN 800

○ KRŠ DN800
199,99
198,49

24

PLYNOVOD A OCHRANNÉ PÁSMO

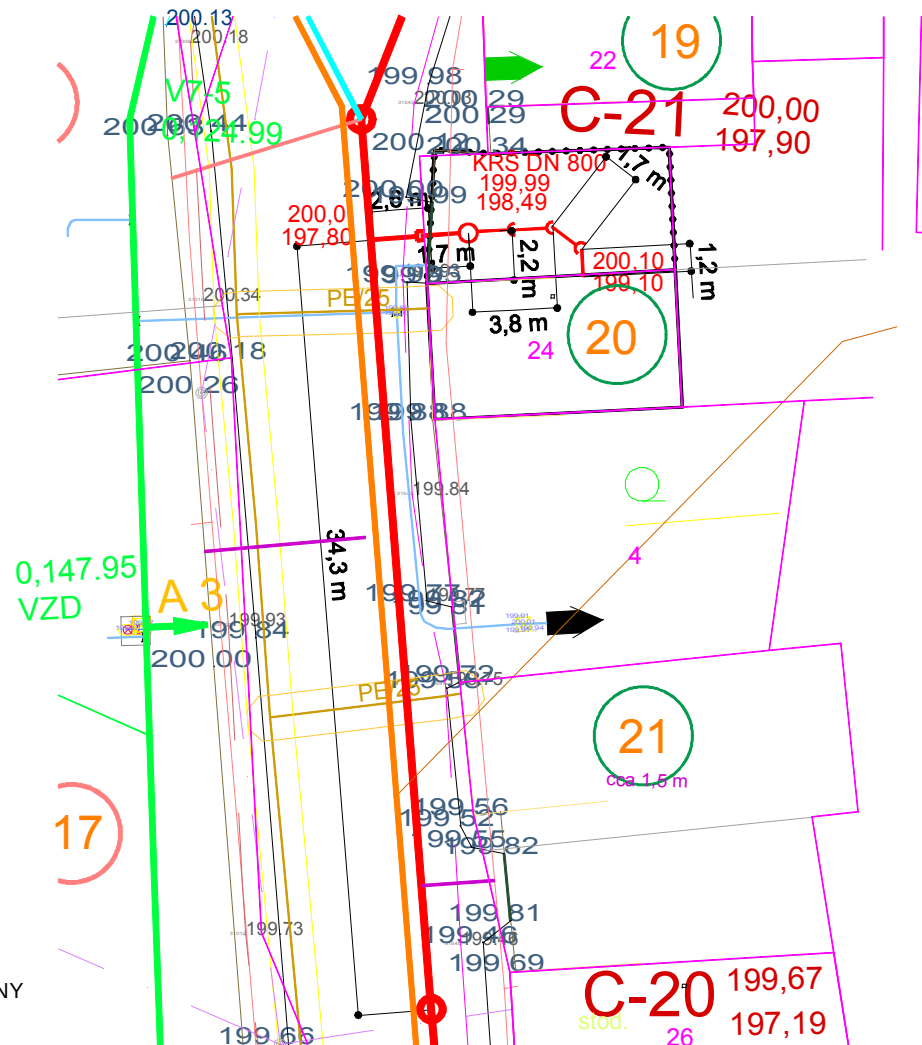

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

 projekční atelier	CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO RD Č.P.20 V OBCI BRODCE			
ANITAS s.r.o. Tumovská 21 IČ:257 55 668 295 01 Minichovo Hradiště DIČ:CZ257 55 668 tel./fax: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: p.č.1255/1,1255/5,štp.č.24 v k. ú. Brodce nad Jizerou	MĚŘÍTKO 1 : 250 FORMÁT A4	ZAK.ČÍSLO 1381/19	
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mladá Boleslav KRAJ: Středočeský	ÚČEL DÚS	ČÍSLO PAF	
dokumentaci vypracoval: Roman Rakouský	INVESTOR: Václav Marek, Rudé armády 20, 29473 Brodce	DATUM 10/2019 ČÁST C	Č.VÝKR. 036	