

LEGENDA:

<div></div>	Nová stoka
<div></div>	Nový výtlačný řad
<div></div>	Nová gravitační kanalizační přípojka
<div></div>	Nová tlaková kanalizační přípojka
<div></div>	Přeložka plynovodu
<div></div>	Přeložka vodovodu
<div></div>	Obnova vodovodu
<div></div>	Nová přípojka NN
<div></div>	Výtlačný řad - Kanalizace JIH

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

<div></div>	Stávající vodovod
<div></div>	Stávající el. kabel veřejného osvětlení
<div></div>	Stávající kanalizace dešťová
<div></div>	Plynovodní potrubí
<div></div>	NN nadzemní vedení
<div></div>	NN podzemní vedení
<div></div>	VN nadzemní vedení
<div></div>	CETIN - nadzemní vedení
<div></div>	CETIN - podzemní vedení

- Záplavová čára Q5
- Záplavová čára Q20
- Záplavová čára Q100


- OCHRANA DŘEVINY PŘI STAVBĚ
- ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY

- HRANICE
- INVESTORA DLE GP

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KT DN 150 systém F 6,2 m
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - soukromá část PVC SN 4 DN 150

- 133

 PARCELNÍ ČÍSLO STAVBY
- PLYNOVOD A OCHRANNÉ PÁSMO

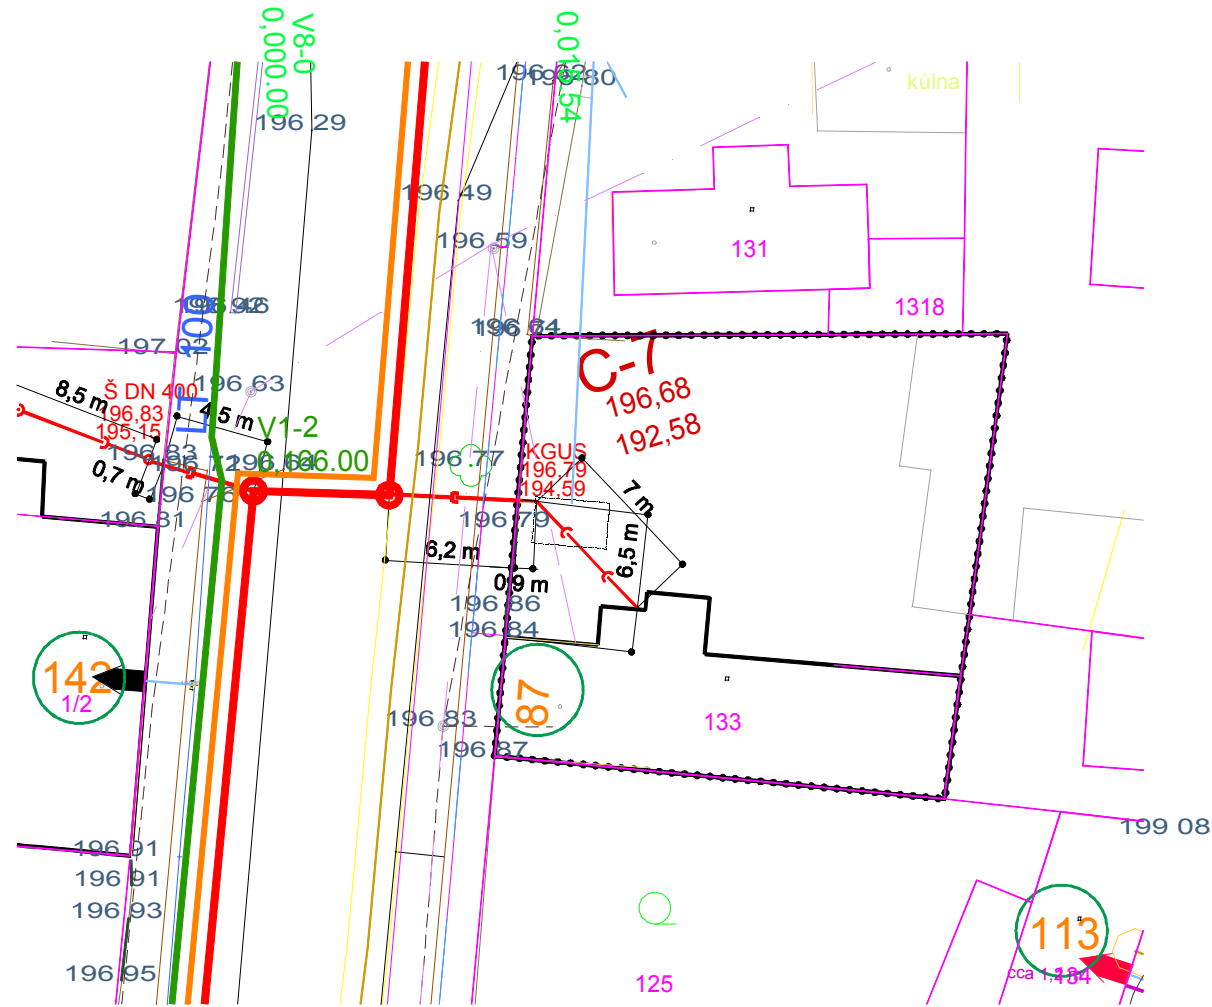

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

<div>anitas</div> <div>projekční atelier</div>		CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			
		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO RD Č.P.87 V OBCI BRODCE			
ANITAS s.r.o. IČ:257 55 668 DIČ:CZ 257 55 668 zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský dokumentaci vypracoval: Roman Rakouský	Tumovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel/fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: p.č.1255/1, 1255/8 stp.č. 133 v k. ú. Brodce nad Jizerou	MĚŘÍTKO	1 : 250	ZAK.ČÍSLO 138/19 ČÍSLO PARÉ
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mladá Boleslav KRAJ: Středočeský	FORMÁT	2A4	
		INVESTOR: Březina Radek Rudé armády 87, 29473 Brodce	ÚČEL	DÚS	
			DATUM	10/2019	
			ČÁST	C	
			Č.VÝKR.	03	